株式会社テツゲン　瀬戸内支店広畑事業所　クリーンセンター　（公開用）
廃棄物処理施設の維持管理記録　2026年度

【処理工程図】

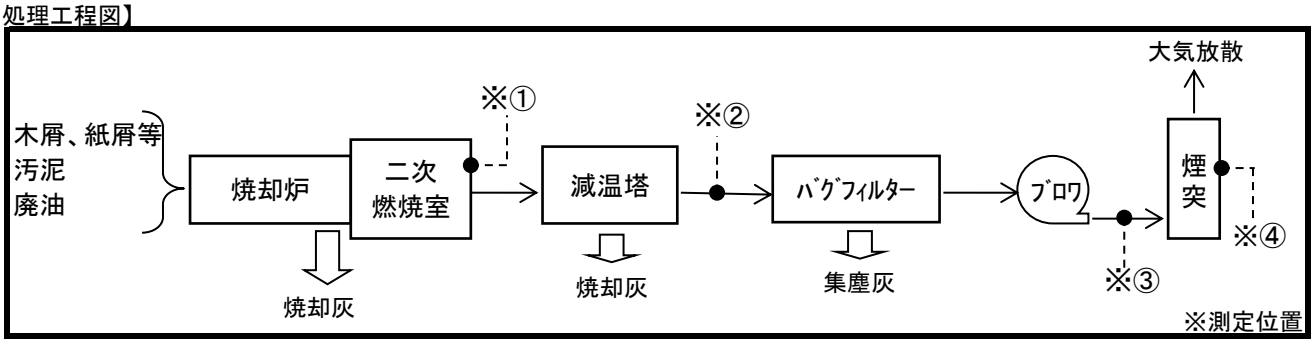

【焼却物の処分状況】

項目 / 年　月		処理量（wetトン） 木屑 紙屑等	産業廃棄物 汚泥	産業廃棄物 廃油	合計	排出量（t-dry） 集塵灰（処理委託）	燃焼ｶﾞｽ温度（℃） 燃焼後 ※①	燃焼ｶﾞｽ温度（℃） ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ入口 ※②	CO濃度 ppm ※③
操業管理目標		－	－	－	1,423t　以下	－	800以上	概200以下	100以下
2026年度（月平均）	4月	42.67	1011.69	32.54	1086.90	31.26	886	187	2
	5月	41.33	921.68	24.40	987.41	27.54	886	187	1
	6月	44.45	1047.48	26.26	1118.19	32.20	887	188	7
	7月	40.14	830.61	19.97	890.72	23.74	874	188	2
	8月	55.67	1001.47	17.57	1074.71	26.21	874	188	2
	9月	48.47	967.14	21.90	1037.51	30.41	865	188	2
	10月								
	11月								
	12月								
	1月								
	2月								
	3月								

【排ｶﾞｽ測定】

測定位置：④

項目 / 年　月		湿り排ｶﾞｽ量 m^3_N/h	乾き排ｶﾞｽ量 m^3_N/h	SOx濃度 ppm	SOx排出量 m^3_N/h	NOx濃度換前 ppm	NOx濃度換後 ppm	NOx値 m^3_N/h
行政届出値		32,690以下	18,860以下	167以下	3.14以下	170以下	161以下	3.21以下
2026年度 測定 1回/2ヶ月	4月	—	—	—	—	—	—	—
	5月	20,800	13,100	31	0.41	72	74	0.94
	6月	—	—	—	—	—	—	—
	7月	20,600	13,100	10	0.13	53	65	0.69
	8月	—	—	—	—	—	—	—
	9月	20,600	12,800	36	0.46	57	63	0.73
	10月	—	—	—	—	—	—	—
	11月							
	12月	—	—	—	—	—	—	—
	1月							
	2月	—	—	—	—	—	—	—
	3月							

項目 / 年　月		ばい塵換前 ppm	ばい塵換後 ppm	ばい塵量 kg/h	HCl濃度 ppm	水銀排出量 $\mu g/m^3_N$	測定実施日
行政届出値		68以下	100以下	1.28以下	220以下	16以下	
2026年度 測定 1回/2ヶ月	4月	—	—	—	—	—	—
	5月	3.4	3.6	0.04	1	2.10	5/29
	6月	—	—	—	—	—	—
	7月	4.3	4.8	0.06	1	—	7/29
	8月	—	—	—	—	—	—
	9月	1.6	1.7	0.02	1	—	9/28
	10月	—	—	—	—	—	—
	11月						
	12月	—	—	—	—	—	—
	1月					—	
	2月	—	—	—	—	—	—
	3月					—	

【連絡先】
瀬戸内支店
総務課
079-236-0881
技術室
080-5250-9163

【ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類】　（測定　1回/年）　測定位置：④

採取位置	採取年月日	行政届出値	測定値
煙突中央測定孔	2026年5月28日	1 ng-TEQ/m^3_N　以下	0.0000021ng-TEQ/m^3_N

作成更新日：2026年10月27日

株式会社テツゲン　瀬戸内支店広畑事業所　クリーンセンター　（公開用）
廃棄物処理施設の維持管理記録　2025年度

【処理工程図】

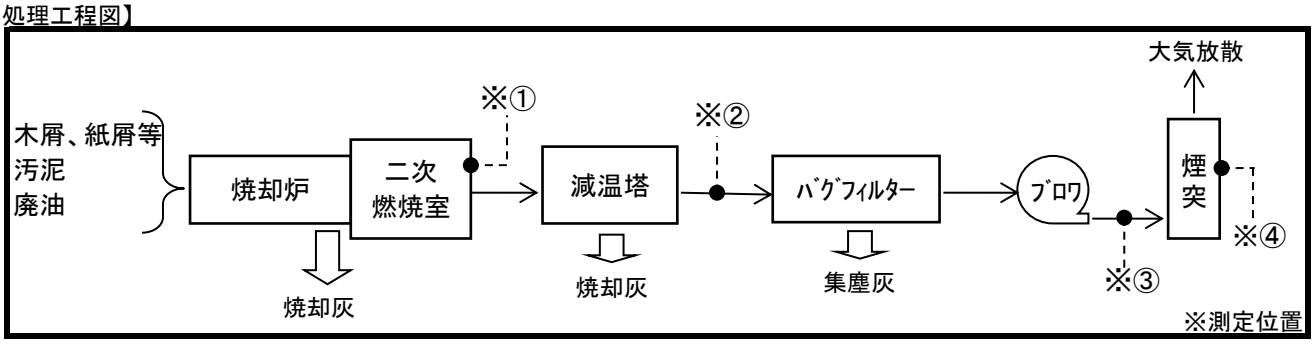

【焼却物の処分状況】

項目 / 年　月		処理量（wetトン） 木屑 紙屑等	産業廃棄物 汚泥	産業廃棄物 廃油	合計	排出量（t-dry） 集塵灰（処理委託）	燃焼ｶﾞｽ温度（℃） 燃焼後 ※①	燃焼ｶﾞｽ温度（℃） ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ入口 ※②	CO濃度 ppm ※③
操業管理目標		－	－	－	1,423t　以下	－	800以上	概200以下	100以下
2025年度（月平均）	4月	56.88	1002.08	181.64	1240.60	33.55	855	189	9
	5月	54.22	1100.11	133.49	1287.82	28.93	874	186	7
	6月	45.96	1024.46	93.35	1163.77	24.48	866	187	2
	7月	45.13	828.54	137.13	1010.80	21.42	861	188	4
	8月	47.56	1098.88	152.35	1298.79	30.64	885	186	2
	9月	53.20	940.90	120.21	1114.31	23.27	882	185	1
	10月	49.30	1144.70	17.83	1211.83	27.64	878	186	1
	11月	47.23	1022.41	21.83	1091.47	24.30	880	185	1
	12月	48.98	1159.08	26.85	1234.91	26.84	872	186	2
	1月	41.06	841.32	35.19	917.57	29.65	864	186	1
	2月	39.01	975.45	31.82	1046.28	29.20	873	186	4
	3月	39.86	982.80	33.49	1056.15	34.90	874	180	2

【排ｶﾞｽ測定】

測定位置：④

項目 / 年　月		湿り排ｶﾞｽ量 m^3_N/h	乾き排ｶﾞｽ量 m^3_N/h	SOx濃度 ppm	SOx排出量 m^3_N/h	NOx濃度換前 ppm	NOx濃度換後 ppm	NOx値 m^3_N/h
行政届出値		32,690以下	18,860以下	167以下	3.14以下	170以下	161以下	3.21以下
2025年度 測定 1回/2ヶ月	4月	—	—	—	—	—	—	—
	5月	—	—	—	—	—	—	—
	6月	21,700	13,800	5	0.07	51	57	0.70
	7月	24,600	14,900	1	0.00	53	60	0.79
	8月	—	—	—	—	—	—	—
	9月	22,600	14,500	21	0.30	65	79	0.94
	10月	—	—	—	—	—	—	—
	11月	27,600	17,200	71	1.22	80	71	1.38
	12月	—	—	—	—	—	—	—
	1月	23,200	14,700	29	0.43	59	60	0.87
	2月	—	—	—	—	—	—	—
	3月	21,600	12,600	28	0.35	61	64	0.77

項目 / 年　月		ばい塵換前 ppm	ばい塵換後 ppm	ばい塵量 kg/h	HCl濃度 ppm	水銀排出量 $\mu g/m^3_N$	測定実施日
行政届出値		68以下	100以下	1.28以下	220以下	16以下	
2025年度 測定 1回/2ヶ月	4月	—	—	—	—	—	—
	5月	—	—	—	—	—	—
	6月	2.4	2.5	0.03	2	0.15	6/10
	7月	1.0	1.1	0.01	3	—	7/29
	8月	—	—	—	—	—	—
	9月	1.0	1.1	0.02	1	—	9/29
	10月	—	—	—	—	—	—
	11月	2.5	2.3	0.04	3	0.15	11/28
	12月	—	—	—	—	—	—
	1月	1.0	2.0	0.02	3	—	1/30
	2月	—	—	—	—	—	—
	3月	1.8	1.8	0.02	1	—	3/30

【連絡先】
瀬戸内支店
総務課
079-236-0881
技術室
079-236-0631

【ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類】　（測定　1回/年）　測定位置：④

採取位置	採取年月日	行政届出値	測定値
煙突中央測定孔	2025年6月9日	1 ng-TEQ/m^3_N　以下	0.0000050ng-TEQ/m^3_N

作成更新日：2026年4月10日

株式会社テツゲン　瀬戸内支店広畑事業所　クリーンセンター　（公開用）
廃棄物処理施設の維持管理記録　2024年度

【処理工程図】

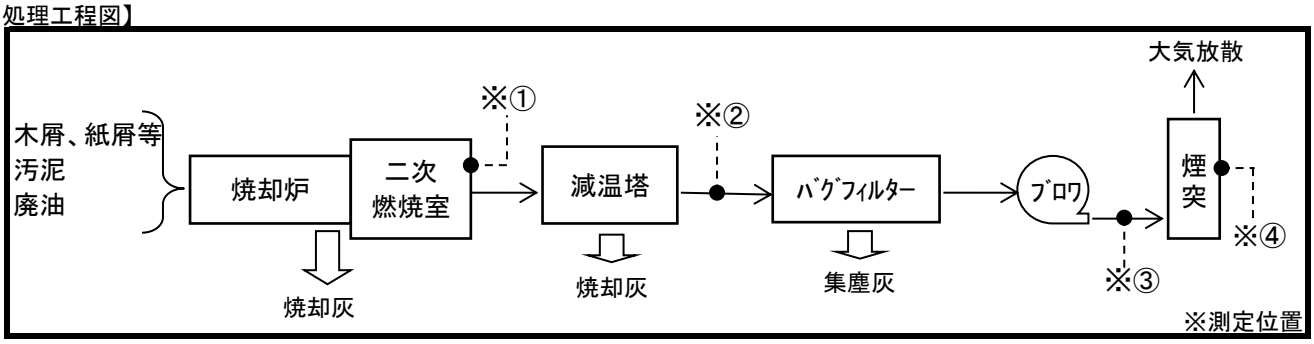

【焼却物の処分状況】

項目 / 年　月		処理量（wetトン） 木屑 紙屑等	産業廃棄物 汚泥	産業廃棄物 廃油	合計	排出量（t-dry） 集塵灰（処理委託）	燃焼ｶﾞｽ温度（℃） 燃焼後 ※①	燃焼ｶﾞｽ温度（℃） ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ入口 ※②	CO濃度 ppm ※③
操業管理目標		－	－	－	1,423t　以下	－	800以上	概200以下	100以下
2024年度（月平均）	4月	59.15	980.18	195.93	1235.26	32.84	863	191	12
	5月	60.06	973.97	131.58	1165.61	42.32	861	191	13
	6月	61.83	1000.44	171.60	1233.87	31.05	861	193	12
	7月	45.49	789.75	145.12	980.36	21.00	855	191	14
	8月	40.71	777.13	117.02	934.86	35.41	865	190	13
	9月	59.73	849.94	163.63	1073.30	21.42	849	191	8
	10月	63.31	1055.86	152.80	1271.97	46.40	855	190	6
	11月	51.81	852.24	179.49	1083.54	25.75	856	192	6
	12月	50.05	947.50	276.42	1273.97	35.71	841	191	6
	1月	47.14	878.66	244.76	1170.56	36.48	839	193	7
	2月	42.30	836.79	245.15	1124.24	30.82	839	192	8
	3月	47.36	734.48	162.98	944.82	19.66	844	190	9

【排ｶﾞｽ測定】

測定位置：④

項目 / 年　月		湿り排ｶﾞｽ量 m^3_N/h	乾き排ｶﾞｽ量 m^3_N/h	SOx濃度 ppm	SOx排出量 m^3_N/h	NOx濃度換前 ppm	NOx濃度換後 ppm	NOx値 m^3_N/h
行政届出値		32,690以下	18,860以下	167以下	3.14以下	170以下	161以下	3.21以下
2024年度 測定 1回/2ヶ月	4月	—	—	—	—	—	—	—
	5月	24,200	14,300	29	0.42	67	78	0.96
	6月	—	—	—	—	—	—	—
	7月	23,000	14,100	41	0.58	63	67	0.89
	8月	—	—	—	—	—	—	—
	9月	22,700	15,000	28	0.42	50	54	0.75
	10月	—	—	—	—	—	—	—
	11月	26,600	16,900	69	1.17	42	50	0.71
	12月	—	—	—	—	—	—	—
	1月	27,100	16,600	110	1.91	68	75	1.13
	2月	—	—	—	—	—	—	—
	3月	26,700	16,600	38	0.63	61	66	1.01

項目 / 年　月		ばい塵換前 ppm	ばい塵換後 ppm	ばい塵量 kg/h	HCl濃度 ppm	水銀排出量 $\mu g/m^3_N$	測定実施日
行政届出値		68以下	100以下	1.28以下	220以下	16以下	
2024年度 測定 1回/2ヶ月	4月	—	—	—	—	—	—
	5月	6.3	6.9	0.09	2	3.40	5/30
	6月	—	—	—	—	—	—
	7月	10.9	11.7	0.15	2	—	7/29
	8月	—	—	—	—	—	—
	9月	1.8	2.0	0.03	1	—	9/26
	10月	—	—	—	—	—	—
	11月	1.7	2.0	0.03	1	14	11/30
	12月	—	—	—	—	—	—
	1月	6.1	6.8	0.10	3	—	1/29
	2月	—	—	—	—	—	—
	3月	1.0	2.0	0.02	3	—	3/28

【連絡先】
瀬戸内支店
総務課
079-236-0881
技術室
079-236-0631

【ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類】　（測定　1回/年）　測定位置：④

採取位置	採取年月日	行政届出値	測定値
煙突中央測定孔	2024年5月31日	1 ng-TEQ/m^3_N　以下	0.00044ng-TEQ/m^3_N

作成更新日：2025年4月24日